

TRACES - Uwagi do wydania V.6.6.0

Listopad 2022 r.


Spis treści

ZMIANY W CHED-PP - ZAKAZANY OBRÓT	2
ZMIANY W CHED-PP - LOSOWY WYBÓR PRZESYŁEK DO KONTROLI TOŻSAMOŚCI I KONTROLI FIZYCZNYCH	3
ZMIANY W PHYTO - ZABIEGI DEZYNSEKJI LUB DEZYNFEKJI PRZENIESIONE DO CZĘŚCI I . 3	
ZMIANY W PHYTO - NOWE POLE "ORGAN KONTROLNY"	3
ZMIANY W PHYTO - NOWE POLE "PLANOWANIE KONTROLI"	4
ZMIANY W PHYTO - NOWE NIEOBOWIĄZKOWE POLE TEKSTOWE "OPŁATY ZA KONTROLE" W CZĘŚCI II... 4	
ZMIANY W PHYTO - NOWA KLAUZULA FAKULTATYWNA W POLU 10 W CZĘŚCI II	5
ZMIANY W CHED-D - NOWE POZYCJE DO WYBORU NA WYKAZIE BADAŃ LABORATORYJNYCH, DOTYCZY PROCEDURY DALSZEGO TRANSPORTU.....	5
ZMIANY W CHED-P - NOWE PRZESŁANKI ODMOWY WYDANIA ZGODY W CZĘŚCI II (II.17)	6
ZMIANY W DOCOM - FUNKCJE "ZAMIEŃ" ORAZ "KOPIUJ JAKO NOWY" ZOSTAŁY AKTYWOWANE DLA WYZNACZONYCH GABINETÓW WETERYNARYJNYCH (WGW) WYDAJĄCYCH DOKUMENTY DOCOM	6
POPRAWKA W DOCOM - NIEPRAWIDŁOWE DZIAŁANIE POLA I.6	6
ZMIANY W IMPORCIE - NIE MOŻNA JUŻ WYDRUKOWAĆ PDF PROJEKTU DOKUMENTU IMPORTOWEGO	6
POPRAWKA W INTRA - POPRAWIONO BŁĄD PRZYCISKU "DODAJ KONTROLĘ" DLA UŻYTKOWNIKÓW Z PKG	7
PODPIS CYFROWY - ZMIANA PROCEDURY 60-DNIOWEGO ODNOWIENIA CERTYFIKATU E-PIECZĘCI.....	7

Zmiany w CHED- PP - zakazany obrót

TRACES wyświetli ostrzeżenie nie blokujące dalszego postępowania, gdy przesyłka zawiera towary mogące podlegać ograniczeniom z tytułu zakazu obrotu (rozporządzenie (UE) nr 2019/2072, załącznik VI i IX):

- Operatorowi w chwili przedkładania części I.
- Organowi podczas walidacji części II.

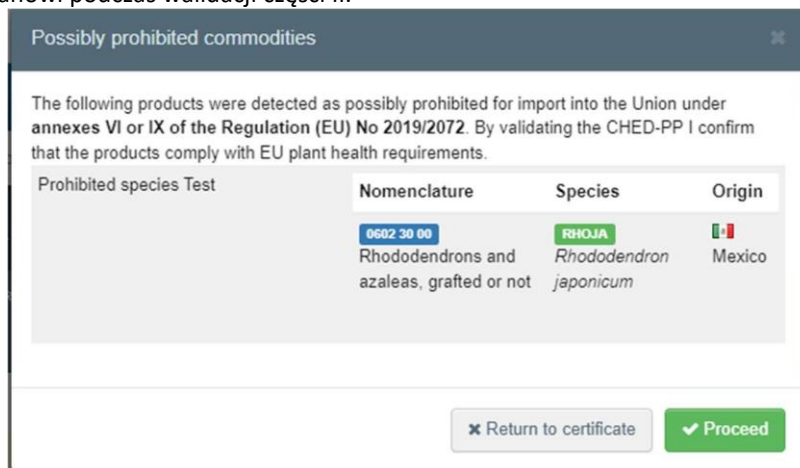

Dodatkowo zostanie wyświetlona ikona ostrzegawcza:

- Dla operatora poniżej kodu CN w części I (po zapisaniu jako wersja robocza/po przedłożeniu):



- Dla organu w części II przed wydaniem decyzji:




Uwaga: Po udostępnieniu tej funkcji, zespół helpdesku TRACES skonfiguruje oba załączniki. Proces ten potrwa zapewne kilka tygodni.

Zmiany w CHED-PP - losowy wybór przesyłek do kontroli tożsamości i kontroli fizycznych


Prawdopodobieństwo wyboru określono z uwzględnieniem produktu o największej częstotliwości kontroli. Inspektor może zignorować podpowiedź (chyba że wskaźnik kontroli wynosi 100 %). Jednak fakt, że dany CHED-PP został wybrany do kontroli jest zapisywany w TRACES.

Wewnętrzny sposób określania częstotliwości kontroli umożliwia również realizację kontroli z odpowiednią częstotliwością na poziomie regionalnym.

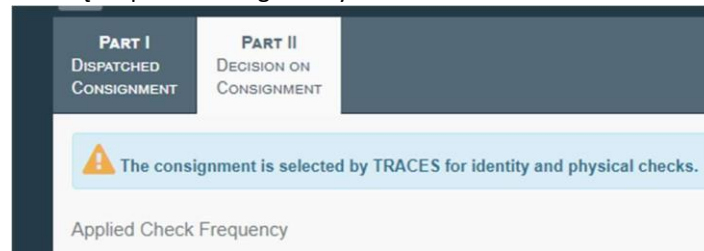

Zmiany w PHYTO - zabiegi dezynsekcji lub dezynfekcji przeniesione do części I

Pola 12 - 17 (informacje o zabiegach) zostały przeniesione do części I, co umożliwi podanie tych informacji przez podmiot. Wybór produktów zmienia się w oparciu o wiersze towarów w polu 8, a wybrane numery wierszy zostaną wskazane w PDF.

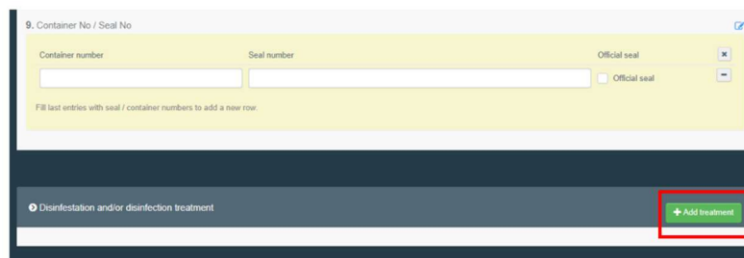

Zmiany w PHYTO - nowe pole "Organ kontrolny"

Utworzono nowe nieobowiązkowe pole tuż pod polem 4 służące do wybierania organu nadzorującego kontrolę lub certyfikację.

W polu tym automatycznie wyświetlane są właściwe organy po stronie podmiotu i można wybrać dowolny z nich. Tuż pod tymi sugestiami dodano pole do wyboru dowolnego innego organu fitosanitarny z kraju podmiotu:



Name	Role	Code	
SRAL site de Rungis	RCA	FRARC05	Select
Ile-de-France - SRAL/Pole phytosanitaire RUNGIS	RCA	FRARC012	Select
Paris	LAU	FR07500	Select
Local CP authority	LAU	FRLAU01	Select
Direction générale de l'alimentation	CCA	FR00000	Select

Name: _____


Country: _____ ISO Code:

Edit Advanced... Clear

Po zaznaczeniu tego pola wyboru PHYTO staje się widoczny, możliwa jest też edycja części certyfikacyjnej (części II), co pozwala podmiotom posiadającym oddziały w różnych częściach kraju na dostosowanie uprawnień w zależności od miejsca, z którego dokonują wywozu. Wybrany organ nie pojawi się w PDF.

Zmiany w PHYTO - nowe pole "Planowanie kontroli"

W celu usprawnienia komunikacji wewnętrznej pomiędzy eksporterem a organem kontrolnym stworzono nowe, opcjonalne pole „Planowanie kontroli” [“Inspection Planner”]. To pole nie pojawi się w PDF.

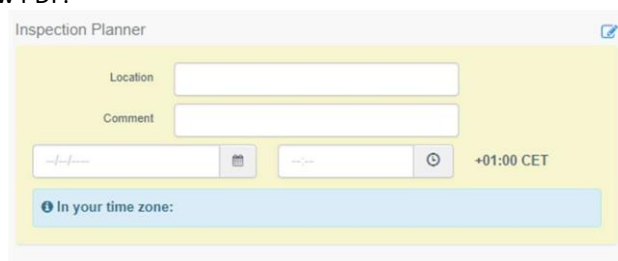

Inspection Planner

Location:


Comment:

+01:00 CET

In your time zone:

Zmiany w PHYTO - nowe nieobowiązkowe pole tekstowe "Opłaty za kontrole" w części II

Nowe, fakultatywne pole tekstowe "Opłaty za inspekcję" znajduje się poniżej klauzuli o odpowiedzialności finansowej i nie pojawia się w PDF:



Inspection fees

Inspection fees:

Zmiany w PHYTO - nowa klauzula fakultatywna w polu 10 w części II

W dokumencie umieszczono dodatkowe pole wyboru w polu 10 w celu zachowania zgodności z pkt 1 lit. k CZĘŚCI A załącznika VIII do rozporządzenia 2016/2031:

10. This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein

- have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures, and
- are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party, and
- to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests.

They are deemed to be practically free from other pests.

Ta nowa klauzula pojawi się w PDF po zaznaczeniu pola wyboru.

Zmiany w CHED-D - nowe pozycje do wyboru na wykazie badań laboratoryjnych, dotyczy procedury dalszego transportu.

Obecnie możliwe jest zatwierdzenie CHED-D dla "dalszego transportu" przed uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych w przypadku, gdy nie są one motywowane "Podejrzeniem", a w części II (II.10) wybrano odpowiedni wniosek.

Pozwoli to na wybór trzech pozostałych opcji: "Losowe" ["Random"], "Środki nadzwyczajne" ["Emergency measures"] i "Tymczasowe zwiększenie częstotliwości kontroli" ["Temporary increase of controls"]:

Motivation Random Emergency measures Temporary increase of controls Suspicion


Inspector conclusion Satisfactory Pending Not satisfactory

Po wybraniu jednej z trzech opcji i ustawieniu wniosku inspektora jako „W toku” ["Pending"], możliwe będzie sfinalizowanie CHED-D i jego walidacja dla dalszego transportu (status końcowy "Zatwierdzono do dalszego transportu").

Należy pamiętać, że wybór motywacji „Podejrzenie” ["Suspicion"] oraz wniosku inspektora "W toku" ["Pending"] nie pozwoli na zatwierdzenie CHED-D dla dalszego transportu i pojawi się odpowiedni komunikat o błędzie.

Zmiany w CHED-P - Nowe przesłanki odmowy wydania zgody w CZĘŚCI II (II.17)

Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/1715 dodano trzy przesłanki odmowy wydania zgody. W ramach przesłanek "Dokumentowych" włączono opcję "**Falszywe świadectwo**" i "**Brak dodatkowej deklaracji**", a w ramach przesłanek związanych z tożsamością opcję "**Niezgodność znaku identyfikacyjnego**".

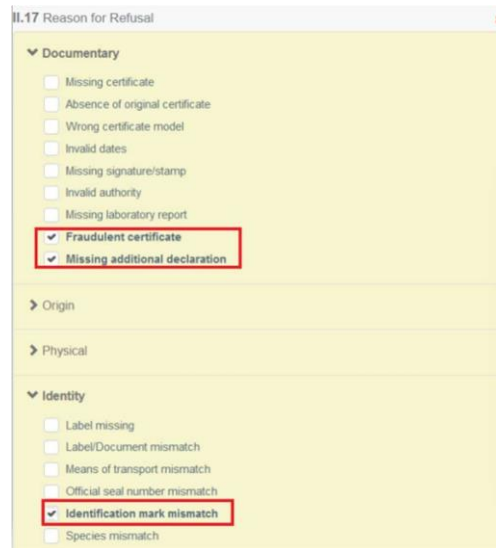

II.17 Reason for Refusal

- Documentary
 - Missing certificate
 - Absence of original certificate
 - Wrong certificate model
 - Invalid dates
 - Missing signature/stamp
 - Invalid authority
 - Missing laboratory report
 - Fraudulent certificate**
 - Missing additional declaration**
- Origin
- Physical
- Identity
 - Label missing
 - Label/Document mismatch
 - Means of transport mismatch
 - Official seal number mismatch
 - Identification mark mismatch**
 - Species mismatch

Zmiany w DOCOM - funkcje "Zamień" oraz "Kopiuj jako nowy" zostały aktywowane dla wyznaczonych gabinetów weterynaryjnych (WGW) wydających dokumenty DOCOM

Użytkownicy z rolą WGW mogący wystawiać dokumenty DOCOM, będą mogli teraz korzystać z funkcji **zastępowania** wystawionego przez siebie dokumentu i **kopiowania go jako nowego**, co ułatwi tworzenie nowych dokumentów handlowych.

Poprawka w DOCOM - nieprawidłowe działanie pola I.6

Naprawiono błąd, który powodował, że w wydrukowanym PDF-ie w polu I.6 Zarejestrowany przedsiębiorca pojawiało się przekreślenie, nawet jeśli pole było wypełnione w TRACES. W nowej wersji pole to będzie drukowane poprawnie w PDF.

Zmiany w IMPORCIE - Nie można już wydrukować wstępnej wersji PDF


Wyłączono możliwość drukowania lub pobierania wersji PDF unijnego świadectwa importowego zapisanego jako wersja robocza.

Poprawka w INTRA - poprawiono błąd przycisku "Dodaj kontrolę" dla użytkowników PKG

Po wybraniu przez użytkownika PKG opcji "Dodaj kontrolę" w świadectwie INTRA pojawiał się komunikat o błędzie uniemożliwiający dodanie kontroli. Błąd został już naprawiony.

Podpis cyfrowy - zmiana procedury 60-dniowego odnowienia certyfikatu e-pieczęci

Począwszy od tej wersji proces odnawiania świadectwa e-pieczęci, który musi być przeprowadzany raz na 60 dni, może być rozpoczęty bezpośrednio z poziomu systemu TRACES przez upoważnionego wnioskodawcę. W sekcji "**Dane logowania do e-pieczęci podpisu cyfrowego**" ["**Digital Signature e-seal credentials**"] na stronie profilu organu lub jednostki kontrolnej dodano nowy przycisk:

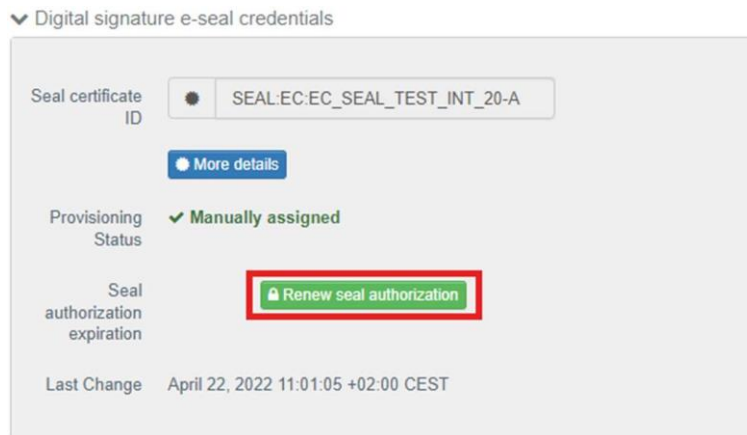

Po naciśnięciu przycisku do uprawnionego wnioskodawcy o pieczęć zostanie wysłana wiadomość SMS lub e-mail z wymaganym "Hasłem jednorazowym" („One-time password”) (OTP). Następnie upoważniony wnioskodawca musi wprowadzić OTP w dedykowanym polu i wybrać opcję "**Potwierdź OTP**" („Confirm OTP”), aby zakończyć proces odnawiania świadectwa e-pieczęci, który będzie ponownie ważny przez kolejne 60 dni.